

بهینه کردن کارکرد انرژی دیوارهای بدون بازشو در جبهه‌های آفتابگیر*

زهره سخنداش سرخابی**، دکتر محمد علی خانمحمدی***

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۰۹/۱۹، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۶

پنجه

در این مقاله راهکاری نوین برای ارتقاء کیفیت گرمایشی دیوارهای بدون بازشو در جبهه‌های آفتابگیر و مجاور آن ارائه می‌شود. در زمستان چنانچه یکی از جبهه‌های آفتابگیر به دلایلی مانند باد نامطلوب قابلیت ایجاد سطوح شیشه‌خور را نداشته باشد، گرمایش طبیعی بنا مختل خواهد شد، بنابراین نیاز است تا راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت گرمایشی دیوارهای بدون بازشوی سه جبهه ارائه شود. در روش پیشنهادی به بررسی سامانه‌های جذب مستقیم، غیرمستقیم و دیوار ترومپ پرداخته می‌شود و با استفاده از قابلیت‌های دیوار ترومپ آبی و جرم حرارتی دیوار سنگی، سامانه‌ای با قابلیت توسعه، با لوله‌های آب گرم طراحی می‌شود. در نتایج آزمایش‌های عملی، گرمایش مازاد دیوار ترومپ در دیوار سنگی برای شب ذخیره شده و بازده گرمایشی مناسب‌تری به دست می‌آید، عیوب گرمایشی دیوار ترومپ آبی رفع شده و هدر رفت حرارتی به حداقل رسیده، به نحوی که دیوار سنگی را از فضای حائل باد به منبع گرمایشی مؤثری تبدیل کرده است.

واژه‌های کلیدی

بهینه‌سازی کارکرد انرژی، سامانه‌های تابشی گرمایشی، دیوار ترومپ آبی، جرم حرارتی، دیوار سنگی

* این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد زهره سخنداش در رشته مهندسی معماری پایدار با عنوان «طراحی مجموعه توریستی تفریحی قلعه دره سی با نگاهی به روش‌های بهینه‌سازی عملکرد ساختمان‌ها از نظر انرژی» که به راهنمایی دکتر محمد علی خانمحمدی انجام یافته است.

** دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری گرایش معماری پایدار دانشگاه علم و صنعت ایران. (مسئول مکاتبات)
Email: zahra.sokhandan@gmail.com

*** استادیار معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری پایدار.
Email: khanmohammadi@iust.ac.ir

۱ مقدمه

نامطلوب جوی مقاومت کنند، لازم به نظر می‌رسد.

در این مقاله با به کار بستن یک دیوار ترومپ آبی در مجاورت دیواره صلب سنگی جبهه جنوب غربی و انتقال انرژی گرمایشی آن به دیوار سنگی به واسطه لوله‌هایی با مقطع طراحی شده هم کارکرد دیوار ترومپ آبی گسترش می‌یابد و هم دیواره صلب سنگی به مخزن ذخیره حرارتی دیوار ترومپ تبدیل می‌شود. برای ارائه چنین سامانه‌ای منطقه ارسباران به عنوان منطقه هدف در نظر گرفته شده است که با مطالعه خصوصیات محیطی ارسباران، تحلیل آنها و هماهنگ سازی آن با سامانه‌های ایستای رایج مانند دیوار ترومپ آبی و جذب مستقیم انرژی خورشیدی سامانه‌ای ارائه شده است که با تغییر خصوصیات مخزن دیوار ترومپ آبی و به کاربستن اجزایی مانند ترموموستات و توده حرارتی دیوار سنگی گرمایش ایستای مطبوعی را به حالت معادل در کل اصلاح بنا تقسیم می‌کند و با به کاربستن حداقل منابع حداکثر گرمایش و انرژی را ایجاد کرده و گامی به سوی همسان‌سازی معماری با طبیعت بر می‌دارد. شایان ذکر است که کارکرد سامانه با مدل سازی دیوار جنوب غربی و آزمایش آن در اردیبهشت ماه و در منطقه هدف اثبات شده است که نتایج آن در ادامه مقاله ارائه خواهد شد.

ساختمان بدنۀ مقاله عبارت است از:

در بخش یک سامانه جذب مستقیم و غیر مستقیم و در بخش دوم دیوار ترومپ به بحث گذاشته می‌شود، بخش سوم توضیحات کلی طراحی سامانه گرمایشی را ارائه کرده و در بخش چهارم به طراحی دیواره ترومپ آبی با قابلیت توسعه به واسطه گرمایش دیواری پرداخته می‌شود. در بخش پنجم مدل سازی عملکرد انرژی دیواره جنوب غربی به تفصیل توضیح داده شده و کارکرد سامانه در یک واحد اقامتی در بخش ششم به تصویر کشیده می‌شود و در نهایت نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد.

۲ روش تحقیق

پژوهش حاضر، نوشتۀ ای از نوع تجربی است که با مطالعه سامانه‌های ایستای رایج به تجزیه و تحلیل کارکرد آنها پرداخته و سپس با استفاده از ایده‌های اصلی کارکردشان، مجدداً به نحوی طراحی می‌شوند که هر کدام بتوانند به عنوان جزئی از یک سامانه طراحی شده جدید، به کار بسته شوند. پس از طراحی سامانه، مدلی از آن در شرایط معین ساخته شده و عملکرد سامانه آزمایش می‌شود و درنهایت نتایج آزمایش تجربی ارائه می‌شود.

در فرایند توسعه همگام با محیط زیست، ارزیابی آسایش حرارتی به صورت بومی ضروری می‌باشد، زیرا از اتلاف مقدار متناسبی از انرژی جلوگیری می‌شود (صادقی روش و طباطبائی، ۱۳۸۸). زندگی بشر همواره با نیازهایی مانند گرمایش در زمستان و سرمایش و تهویه در تابستان همراه بوده است، در طول تاریخ او در جستجوی راههایی بوده است که با حداقل هزینه و کار به سرمایش و گرمایش مطلوب برسد و بیشترین بازدهی و کمترین اتلاف را برناهه‌ریزی کند. اولین راه حلی که او را به این هدف رهمنون ساخت، زندگی همسان با طبیعت بود به گونه‌ای که مانع ورود عوامل نامطلوب طبیعت به داخل فضاهای شده و عوامل مطلوب را به داخل فضاهای انسانی هدایت می‌ساخت (مفیدی شمیرانی و بزرگ، ۱۳۸۹). پس از بحران انرژی سال ۱۹۷۰ بشر به همزیستی مجدد با طبیعت روی آورد، اما به گونه‌ای متفاوت و با همراهی فناوری. او ابتدا به مطالعه راهکارهای بومی برای ممانعت از عوامل نامطلوب پرداخت و سپس با استفاده از ابزاری به قدرتمندی فناوری، موانع و محدودیت‌ها را از پیش روی برداشت و تهدید عوامل نامطلوب طبیعی را به فرصتی گران قیمت تبدیل کرد. می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین مشکلات در معماری‌های همسان با طبیعت وجود عوامل نامطلوب مانند بادها در اصلاح آفتابگیر بناست که تنها راهکار ایستا برای جلوگیری از آنها، مسدود ساختن این جمهه‌هاست که میزان جذب مستقیم نور و گرمایش خورشیدی را کاهش می‌دهد (نوروزیان ملکی و همکاران، ۱۳۸۸). ۲۲. مسئله اصلی پژوهش این است که آیا می‌توان دیوارهای صلب واقع در جبهه‌های آفتابگیر را به منبع ایستا برای به دست آوردن گرمایش تبدیل کرد؟

بشر برای ممانعت از بادهای نامطلوب ابتدا دیوارهایی حجیم را ساخت که بتواند او را در برابر بادها مصون دارند، اما بتدریج به فکر استفاده از این دیوارها به عنوان منبع‌های گرمایشی افتاد (Roaf et al., 2003, 10). اولین سامانه‌ای که او از این دیوارهای ایجاد کرد، سامانه‌های جذب غیر مستقیم انرژی بود که انرژی گرمایشی خورشید را در دیوار بنایی ذخیره کرده و آن را در شب هنگام به داخل فضا تابش می‌کرد (Arnold, 1980, 715). اما این سامانه در صورت وجود بادهای نامطلوب کارکرد مناسبی نداشت، چون گرمایش ایجاد شده از خورشید توسط بادهای نامطلوب اتلاف می‌شد و اصولاً دیواره فقط به عنوان سد در برابر عوامل نامطلوب کار می‌کرد پس ساخت و طراحی سامانه‌ای که بتواند دیوارهای صلب جبهه‌های آفتابگیر را به منابعی گرمایشی ارزشمند تبدیل کنند و هم‌زمان در برابر عوامل

جذب مستقیم و غیرمستقیم

نیز

رفع می‌شود (همان، ۱۷۱).

توضیمات کلی طراحی سامانه گرمایشی

زنگی تنها در محیط و شرایط اقلیمی طبیعی یا مصنوع مناسب شکوفا می‌شود. ساکنان کره زمین از دیرباز این اصول را کشف، بنیان و روش طراحی بناهایشان قرار دادند (مغیدی شمیرانی و مقانی قاضی جهانی، ۱۳۹۱، ۷۹). ایده اولیه برای گرمایش بنا، استفاده از خاصیت تابشی مواد است که گرمای خود را به فضای اطراف تابش می‌کنند. اوقاتی از روز مانند ظهر، گرمای تابش یافته، تأثیر چندانی در گرمایش بنا نخواهد داشت، اما با غروب آفتاب و سرد شدن هوا، استفاده از تابش گرمایشی مواد تأثیر قابل توجهی در گرمایش داخلی خواهد داشت. پس باستی به نوعی انرژی گرمایشی را که در مواد ذخیره می‌شود، حفظ کرده و از آن با تأخیر برای گرمایش داخلی ببره برد. ایده دوم استفاده از قابلیت گرمایشی دیوارهای ترومپ آبی است، چرا که دمای آب این دیوارهای چنانچه از ۵۴ درجه سلسیوس بیشتر شود، کار کرد معکوس داشته و نیاز به کنترل های شدید حرارتی دارد و اگر به ۷۴ درجه سلسیوس برسد، باستی تعديل شود، همانند اتفاقی که در آبگرمکن‌های معمولی و خورشیدی نیز می‌افتد.

دمای این دیوارهای در مناطقی با ساعات آفتابی زیاد در ساعت ۱۰:۳۰، صبح به حدود ۵۴ درجه سانتیگراد می‌رسد، که پس از رسیدن به این دما همواره مقداری از انرژی گرمایشی خود را به داخل فضا تابش می‌کند (Balcomb & Hedstrom, 1980, 21).

این کار کرد در زمستان به گرمایش روز کمک می‌کند، اما میزان ذخیره حرارتی را برای شب به حداقل می‌رساند، در حالی که استفاده از کار کرد دیوار ترومپ بیشتر به هدف دستیابی به گرمایش شبانه است. چرا که گرمایش روزانه زمستانی با استفاده از سیستم جذب مستقیم به سادگی حاصل می‌شود و دیگر نیازی به دیوار ترومپ نیست. بنابراین در منطقه‌ای مانند ارسباران که در اثر تابش مستقیم آفتاب به این دیوارهای به صورت تجربی در ساعت ۱۲:۴۰ دقیقه بعد از ظهر اردیبهشت ماه و ساعت ۱۵:۱۷ دقیقه دی ماه (با یک ورق جذب کننده که معمولاً در دیوارهای ترومپ نیز موجودند) دما به ۷۴ درجه سانتیگراد می‌رسد، کار کرد دیوار ترومپ پس از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۴۰ دقیقه اردیبهشت ماه یا ۱۵:۱۷ دقیقه دی ماه، اصولاً به کار کرد معکوس تبدیل شده و انرژی ارزشمند ذخیره شده برای شب را در روز اتلاف می‌کند. پس می‌توان با انتقال گرمایش دیوار ترومپ در دیوار صلب سنگی جنوب غربی، هم به جریان گرمایش از دست رفته ضلع جنوب غربی پرداخت و هم کار کرد دیوار ترومپ را به بازدهی بیشتری رساند.

برای ساخت بناهایی که از سامانه جذب مستقیم انرژی آفتاب استفاده می‌کنند، مدیریت صحیح جبهه‌های جنوب شرقی، جنوب و جنوب غربی بسیار حائز اهمیت است. در این سامانه معمولاً جرم حرارتی مناسب، سطح شیشه خور و عایق‌های شبانه، نقش بسیار مهمی دارند. در سامانه جذب مستقیم، نور خورشید از طریق شیشه‌های رو به جنوب به داخل بنا هدایت می‌شود، به سطح بتونی یا بنایی داخلی برخورد کرده، جذب شده و تبدیل به گرمای می‌شود. مقداری از گرمای، بالاصله از سطح به داخل اتاق بر می‌گردد و بقیه از طریق هدایت در جرم حرارتی ذخیره شده و شب هنگام، گرمای ذخیره شده به داخل اتاق منتقل می‌شود (مور، ۱۳۸۲، ۱۵۳). اصلی‌ترین مشکل در این سامانه گرم شدن بیش از حد فضای داخل اتاق در فصول گرم در اثر تابش مستقیم است و کف، برای استفاده از جرم حرارتی، بایستی عاری از پوشش‌هایی مانند فرش و مانند آن باشد. چنانچه تابش بر روی سطحی اتفاق بیفتد که با فضای هدف، ارتباط مستقیم نداشته، پس از جذب مقداری از گرمای در جرم حرارتی سطح، بقیه را به بیرون فضا باز تابش می‌کند. این سامانه جذب شده با تأخیر، به داخل فضای هدف تابش می‌کند. این سامانه غیرمستقیم بوده و گرمای مطبوع‌تری را وارد فضا می‌کند (واتسون و لب، ۱۳۸۴، ۱۴۴). می‌توان گفت با وجود کسب انرژی گرمایشی بیشتر در سامانه جذب مستقیم، کنترل این سامانه مشکل بوده و محدودیت‌های فراوانی را در طرح معماری وارد می‌کند. پس بایستی توجه داشت که سامانه‌ای با بازدهی مناسب مانند جذب مستقیم نیز دارای معایبی است که می‌توان آنها را از طرق دیگر رفع کرد.

دیوار ترومپ^۳

یکی از اصلی‌ترین سامانه‌های دریافت غیرمستقیم انرژی خورشید، سامانه دیوار ترومپ است. در این سامانه با قرار دادن یک دیوار صلب از جنس مصالح بنایی یا بتنی و حتی آب در ضلع آفتاب‌گیر بنا بالاخص جبهه جنوبی و نصب دیوارهای شیشه‌ای با فاصله‌ای در حدود ۳ تا ۴ سانتی‌متر از دیوار بنایی، انرژی گرمایشی خورشید با تأخیر در شب هنگام و با خصوصیت تابشی مواد، وارد فضای داخلی بنا می‌شود (مور، ۱۳۸۲، ۱۶۶). این سامانه گرمای روز خورشید را دریافت و با تأخیر، شب هنگام آن را وارد فضای داخلی بنا می‌کند. اصلی‌ترین مشکل در این سامانه، مسدود کردن جبهه نورگیر بناست که میزان روشنایی طبیعی داخلی بنا را کاهش می‌دهد. یکی از راه حل‌هایی که توسط متخصصین پیشنهاد می‌شود، ترکیب سامانه جذب مستقیم با دیوار ترومپ است که از این طریق اشکالات موجود در هر دو سامانه تا حدی


نقش مخزن دوم، هدایت کننده آب گرم در سامانه است و مخزن سوم، مخزنی است که تأمین کننده آب با دمای کمتر برای تعدیل دمای دیوار ترومپ می‌باشد. این مخزن همچنین می‌تواند آب برگشتی از سامانه را دوباره وارد چرخه دیوار ترومپ کند. در صورتی که از دیوار ترومپ آبی با سیستم ظرف‌های آب روی هم استفاده شود، ظرف فوقانی در نقش مخزن دوم و ظرف تحتانی در نقش مخزن سوم به کار بسته می‌شود. در مجاورت مخزن دوم یک ترموستات قرار داده می‌شود تا در صورتی که دمای آب داخل مخزن اول به 54°C تا 74°C درجه سانتیگراد رسید، بنا به تصمیم طراح و شرایط آب و هوایی، سامانه فعالیت خود را آغاز کند. مخزن دوم در ابتدا خالی از آب است. وقتی آب داخل مخزن اول گرم شده و به دمای 54°C - 74°C درجه سانتیگراد می‌رسد، ترموستات آب را به مخزن دوم وارد می‌کند. آب از داخل مخزن دوم وارد لوله‌هایی با مقطع خاص می‌شوند. این لوله‌ها از جنسی هستند که بیشترین ضریب انتقال حرارتی را داشته باشند و شکل آنها به نوعی است که حداقل انتقال حرارت را ایجاد کنند که با شیب مناسبی در دیوار طبق شکل ۴ قرار می‌گیرند. لوله‌ها به دو نوع هستند: لوله‌های رفت که انتقال حرارتی بسیار بالا و سطح جانبی زیادی دارند و لوله‌های برگشت که با مقطع دایره‌ای، طراحی و عایق کاری شده‌اند (شکل ۴).

لوله‌های رفت داخل دیوار، گرمای خود را به دیواره سنگی انتقال می‌دهند و پس از آن به داخل یک مخزن کوچک ریخته می‌شوند. چنانچه دمای آب به اندازه کافی سرد شده باشد، ترموستات اجازه ورود

طراحی دیواره ترومپ آبی با قابلیت توسعه به واسطه گرمایش دیواری برای جلوگیری از تأثیر بادها یا عوامل نامطلوب بر روی فضای داخلی ابتدا، بنا در جهت عامل نامطلوب چرخانده می‌شود، تا تأثیر و تنفس ایجاد شده در ضلع‌های دیگر به صفر برسد. چنانچه باد نامطلوب از جنوب غربی باشد با چرخاندن بنا به جنوب غربی تنها این ضلع، تحت تأثیر عامل نامطلوب خواهد بود و گرنه هر دو ضلع جنوبی و غربی از این عامل تأثیر خواهند پذیرفت. به واسطه چرخش بنا، دیواره بدون بازشو جنوب غربی به عنوان منبع گرمایشی طراحی می‌شود و دیواره‌های دیگر بدون پذیرفتن تأثیر از عامل نامطلوب می‌توانند برای هر حالتی به کار گرفته شوند (شکل ۱).


اولین عنصر برای کارکرد یک سامانه، تأمین منبع انرژی آن است که برای تحقق بخشنیدن به آن، ابتدا بایستی محل مناسبی را برای قراردادن دیوار ترومپ آبی در نظر گرفت. دیوارهای ترومپ، تنها قابلیت کارکرد در ضلع‌های جنوبی را با انحراف 15° درجه نسبت به شرق یا غرب دارا هستند، پس می‌توان این دیواره را در گوشه جنوبی بنا با چرخش 15° درجه نسبت به شرق در نظر گرفت. باید توجه داشت که با چرخش به شرق، تأثیر عامل نامطلوب بر روی دیوار ترومپ آبی کاهش خواهد یافت (شکل ۲).

در گام بعدی چنانچه از دیوار ترومپ آبی با یک منبع بهره برده شود، بایستی ۲ منبع کوچک آب در آن ایجاد گردد. یکی از منبع‌ها همراه با یک ترموستات در قسمت فوقانی دیوار ترومپ و دیگری در تحتانی ترین قسمت آن قرار می‌گیرد (شکل ۳).

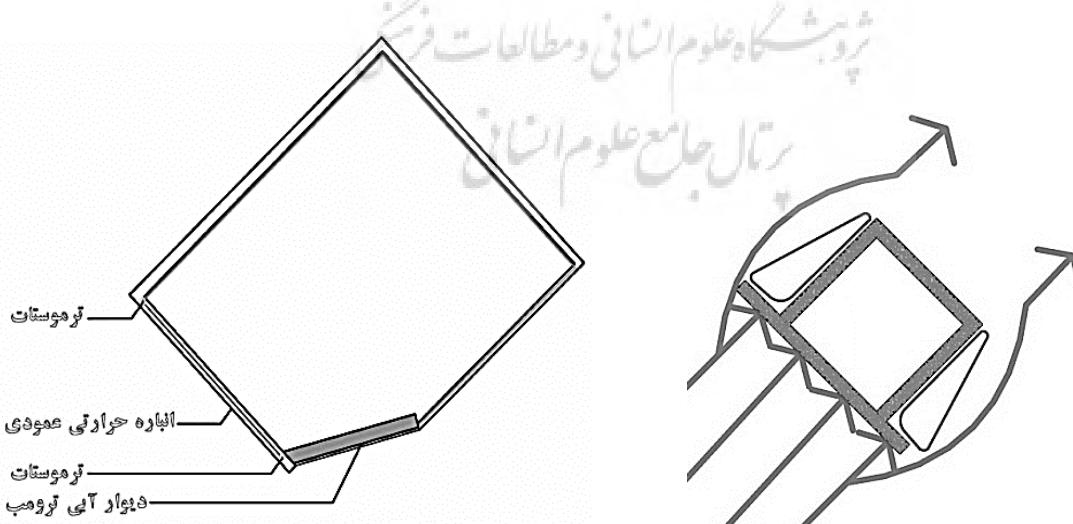


شکل ۲. موقعیت کلی سامانه دیوار جنوب غربی

شکل ۱. جلوگیری از تأثیر باد جنوب غربی

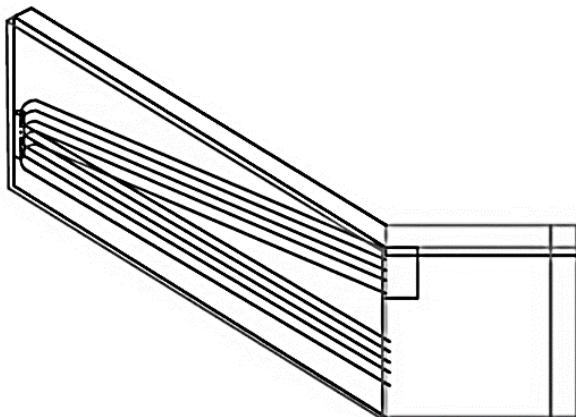


شکل ۴. ترکیب دیوار ترومب و دیوار جنوب غربی

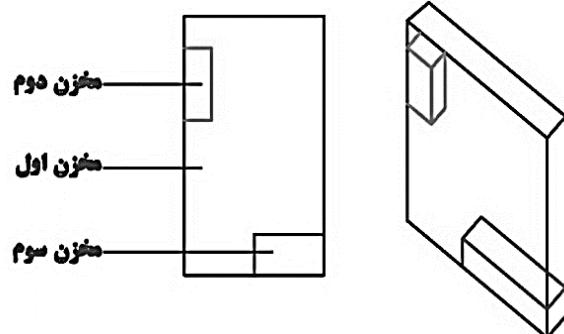


شکل ۳. وضعیت دیوار ترومب آبی

برای حفاظت از دیوار در برابر باد جنوب غربی می‌توان از پوشش سبز در فاصله مناسبی استفاده کرد به نحوی که دیوار آبی در منطقه محافظت شده از باد قرار بگیرد. همچنین برای حفظ گرمای دیوار جنوب غربی استفاده از یک لایه عایق حرارتی مفید خواهد بود. برش دیوار جنوب غربی در ادامه ارائه می‌شود (شکل ۶).

آب را به داخل لوله‌های برگشت می‌دهد. هر چه قدر میزان حبس آب در داخل لوله‌های رفت بیشتر باشد، دمای آب برگشت، کمتر خواهد بود. آب برگشتی، بنا به وضعیت آب و هوایی می‌تواند وارد مخزن اول یا مخزن سوم شود. چنانچه گفته شد لوله‌های آب برگشتی عایق شده‌اند (شکل ۶) چون درغیر این صورت گرمای داده شده به سنگ‌ها، آب لوله را گرم می‌کند (شکل ۵).

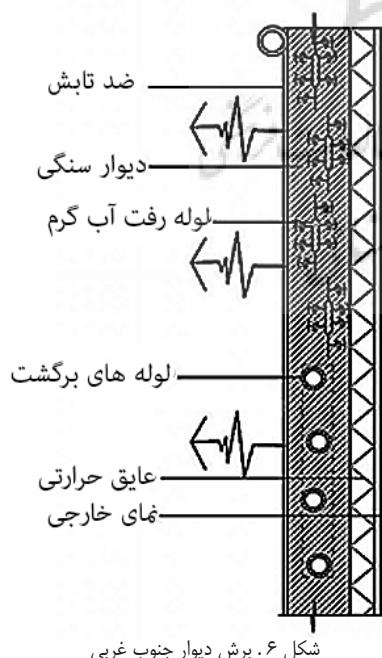

شکل ۶. برش دیوار جنوب غربی

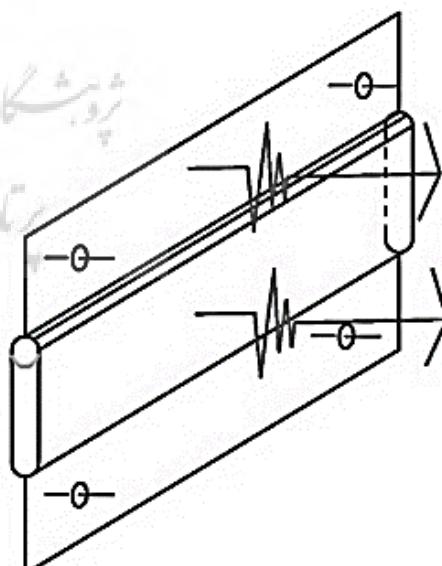

شکل ۵. مقطع لوله‌های آب رفت

۱) مدل سازی عملکرد انرژی دیواره جنوب غربی

در این بخش سعی شده است که عملکرد انرژی دیواره جنوب غربی شبیه سازی شود، برای این کار ممکن است از دیواره جنوب غربی ساخته شده است. در ابتدا جعبه ای توری برای نگهداری سنگ ها در داخل یک حجم دیوار مانند ساخته می شود. این جعبه توری از جنس تورهای پنجه ره با سوراخ های یک میلیمتری است (شکل ۷).

لوله هایی مسی در داخل این جعبه به صورت مایل کار گذاشته می شوند، دلیل انتخاب لوله های مسی ویژگی مناسب این لوله ها در انتقال حرارت است. برای شبیه سازی دیوار با توجه به در نظر گرفتن دیواری با ابعاد $6*4*3$ متر، با احتساب مقیاس کوچک، مکعب توری با ابعاد $0.1*0.1*0.6$ متر ساخته شده که ۵ لوله به طول تقریباً ۲۲ سانتیمتر و قطر یک سانتیمتر در داخل جعبه مطابق شکل ۸ کار گذاشته می شود. انتخاب قطر لوله ها پس از محاسبه سطح جانبی لوله پیشنهادی با مقطع دایره در نظر گرفته شده است، چرا که ساخت لوله به شکل پیشنهادی مستلزم هزینه زیادی می باشد. حجم دیوار مدل 0.024 متر^3 و سطح جانبی ۵ لوله حدوداً 0.35 متر^2 مربع است که با اعمال 0.32 متر متر مربع سطح جانبی در لوله های دیوار اصلی (محیط لوله ها 0.35 متر به دست می آید) نتایج مدل در دیوار واقعی صدق خواهد کرد (شکل ۸). سر لوله ها در قسمت تحتانی بسته می شود تا بتوانند آب را در خود نگهدارند. در ادامه، داخل جعبه جهت شبیه سازی یک انباره حرارتی سنگی با سنگ هایی با قطر حدود یک تا سه سانتیمتر پر می شوند و یک دما سنج در داخل دیواره قرار می گیرد (شکل ۹).

پس از این مرحله، آب 74°C درجه سلسیوس در داخل لوله های مسی ریخته می شود. از آنجایی که به دیوار ترomb آبی با شرایط سامانه طراحی شده دسترسی وجود ندارد، این آب گرم شده و به دیواره منتقل می شود و روی آن با فوم پوشانده می شود. دلیل انتخاب دمای 74°C درجه این است که آب دیوار ترomb در دمای 74°C درجه باستی تعديل شود و بنا به آزمایشی تجربی در منطقه ارسباران این دما در ساعت ۱۷:۱۵:۱۰ درجه دی ماه به دست می آید (شکل ۱۰).

پس از دو ساعت دمای آب داخل لوله ها اندازه گیری می شود. دمای آب لوله تحتانی حدوداً 27°C درجه سلسیوس است، در حالی که دمای هوای بیرون حدود 29°C درجه سلسیوس و فضای داخل اتاق 22°C درجه سلسیوس می باشد (شکل ۱۲).

در این صورت اگر فرض شود تمام اتلاف حرارتی که توسط لوله ها انجام شده در داخل دیواره سنگی حفظ شده باشد، می توان گفت که حرارتی معادل 47°C درجه سلسیوس به هوای محبوس واقع در بین



شکل ۷. تورسیمی به عنوان جعبه سامانه



شکل ۸. جای گیری لوله های مسی سامانه

بهینه کردن کارکرد انرژی دیوارهای بدون بازشو در مجبه‌های آفتتابگیر



شکل ۱۰. پر کردن سامانه با سنگ



شکل ۹. دماسنج بین سنگ‌ها



شکل ۱۲. اندازه‌گیری دمای آب پس از آزمایش



شکل ۱۱. پوشاندن سامانه با فوم برای عایق سازی

کرد) (شکل ۱۳).

برای استفاده بهینه‌تر از انرژی گرمایشی ایجاد شده می‌توان آب رسیده به مخزن کوچک را که بعد از لوله‌های رفت پیش‌بینی شده است (و دارای اختلاف دمای حداقل ۵ درجه سلسیوس با هوای داخل اتاق می‌باشد)، در داخل فضا و در فاصله ۳۰ سانتی‌متری از کف اتاق از طریق دیوار دور فضا در کل اتاق به گردش درآورد. باید توجه داشت که نوع لوله‌ها در تمام ضلع‌ها از نوع لوله‌های رفت با ضربی انتقال حرارتی بالاست، که در اثر گذر از دیوارهای شمال شرقی و شمال غربی دمای خود را با دمای اتاق تعدیل کرده و اختلاف دما را به فضا تابش می‌کنند. در ادامه با عبور لوله‌ها از ضلع جنوب شرقی، آب آنها، گرم و به دمای مخزن اول دیوار ترکیب نزدیک می‌شود و پس از گرم شدن در مخزن سوم از طریق این مخزن دوباره وارد سامانه می‌شود. باید توجه داشت که کارکرد سامانه توسعه‌ای، برای بهره‌بردن از انرژی گرمایشی در ضلع‌های شمال غربی و شمال شرقی است که جبهه‌های سرد بنا را در اوقات روز شامل می‌شوند، کارکرد سامانه توسعه‌ای دقیقاً مشابه سامانه‌های تشعشعی کفی است که امروزه در بعضی از منازل به کاربسته می‌شوند، با این تفاوت که لوله‌ها از دیوار عبور کرده و گرمایی تابش نشده (هدرفت) را منتقل می‌کنند. نتایج کارکرد سامانه توسعه‌ای با استفاده از تحلیل‌های رایج انرژی حاصل شده و دستیابی به نتایج دقیق‌تر آن با استفاده از آزمایش‌های تجربی و یا شبیه‌سازهای رایانه‌ای به عنوان پیشنهادی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

سنگ‌ها تزریق شده‌است، که می‌تواند در داخل سنگ‌ها ذخیره‌شود. البته دمای دماسنج داخل دیواره معادل ۳۵ درجه سلسیوس را نشان می‌دهد، که اختلاف دمای اتفاق افتاده، دمای تبادل شده را مشخص می‌سازد. باید توجه داشت که دمای هوای بیرون ۲۹ درجه سلسیوس بوده و دمای هوای داخل جعبه ۶ درجه بیشتر از دمای هوای خارج است. همچنین دمای هوای اولیه بین سنگ‌ها ۲۸ درجه و دمای هوای بیرون، ۳۱ درجه بوده است. حال اگر همین عملکرد، در دیواره جنوب غربی پذیرفته شود، آب رسیده به مخزن کوچک در انتهای دیوار، در صورت حبس شدن در لوله‌ها در زمانی معادل دو ساعت به دمای ۲۷ درجه می‌رسد و اگر دمای داخل نیز ۲۲ درجه باشد ۵ درجه با محیط اختلاف دما داشته و می‌تواند این دما را به داخل اتاق منتقل کند. چنانچه زمان حبس آب در داخل لوله‌ها کوتاه‌تر باشد، دمای رسیده به مخزن انتهای دیوار بیشتر بوده و آب گرمتری حاصل خواهد شد که ترکیب این سامانه را با سامانه‌های تشعشعی (که نویسنده آن را در مقاله سامانه توسعه‌ای نامیده است) برای انتقال دمای آب به داخل بنا توجیه می‌کند. برای عملکرد جرم حرارتی جنوب غربی چنانچه دمای دماسنج داخل دیوار در نظر گرفته شود، دمای داخل دیوار با دمای داخل فضا ۱۳ درجه سلسیوس تفاوت دارد که در صورت تابش حرارت از دیواره، می‌توان امیدوار بود که گرمای مناسبی به دست آید. همچنین با احتساب ۱۸ درجه سانتیگراد برای دمای شب، دمای معادل ۱۷ درجه قابلیت تابش به داخل فضا را خواهد داشت (با توجه به این اصل که دما از جسم گرم‌تر به محیط اطراف تابش خواهد

جدول ۱. نتایج آزمایش عملی سامانه با استفاده از مدل ساخته شده

دماهی آب لوله‌ها در ساعت ۱۴:۳۰	دماهی هوای بیرون در ساعت ۱۴:۳۰	دماهی هوای شب در داخل سنگ‌ها در ساعت ۱۴:۳۰	دماهی هوای شب در داخل	دماهی هوای بین	دماهی هوای بیرون در ساعت ۱۶:۳۰	دماهی هوای بین در ساعت ۱۶:۳۰	دماهی آب لوله پس از آزمایش ساعت تابش در شب
۱۹	۱۸	۲۸	۲۶	۳۱	۷۴	۷۴	۱۷
اختلاف دما برای تابش ساعت	میزان اتلاف	دماهی هوای بین	دماهی هوای داخل	دماهی هوای بیرون در ساعت ۱۶:۳۰	دماهی هوای بین	دماهی هوای بیرون در ساعت ۱۶:۳۰	۴۷
		سنگ‌ها پس از آزمایش		۱۶:۳۰		۱۶:۳۰	۳۵
			۲۲		۲۹	۲۹	۲۷

۱۳ کارکرد سامانه در یک واحد اقامتی

مايل تابش در زمستان مختلف نمی‌شود.

۱۳.۱ نتیجه گیری


با توجه به اینکه سامانه‌های زیادی برای کاهش مصرف انرژی در سراسر دنیا طراحی شده‌اند ولی همه این سامانه‌ها قابلیت تطبیق با همه مناطق را ندارند و در بسیاری از موارد نیز، معکوس عمل می‌کنند یا کارایی آنها با توجه به هزینه انجام شده دارای صرفه اقتصادی نیست. پس می‌توان با استفاده از تتفیق قابلیت‌های این سامانه‌ها و طراحی منطبق با اقلیم، هم به نوع‌های جدیدی از سامانه‌ها دست یافت و هم اجزا و عناصر موجود در بنا، از جمله دیوارها، کف‌ها، سایبان‌ها و مواد دیگر را از نظر ساخت و انرژی بهینه کرد. برای ایجاد گرمایش در بنا می‌توان با استفاده از ترکیب قابلیت‌های دیوار ترومب و جذب مستقیم و همچنین جایابی خصوصیاتی مانند رسانش، هم‌رفت و تابش، سامانه‌ای جدید را طراحی کرد که این سامانه می‌تواند بدون استفاده از انرژی‌های تجدید ناپذیر به حالت دائم در گرمایش بنا مؤثر باشد. در طراحی این سامانه عدم تابش هوای گرم به داخل بنا در روز مدنظر است که از صفحات ضدتابش در روز استفاده می‌شود و هدف ایجاد گرمایش به واسطه تابش حرارتی دیواره سنگی به داخل بنا، برای شب است. با ترکیب سامانه دیوار ترومب آبی و جرم حرارتی دیواره سنگی به واسطه لوله‌های آب گرم می‌توان حرارت مازاد دیوار ترومب را در دیوار سنگی ذخیره و از گرمای مطبوع آن استفاده کرد و دیوار ترومب آبی را به دیوار حرارتی

سامانه مذکور برای استفاده در واحدهای اقامتی در منطقه گردشگری قلعه دره سی ارسباران طراحی شده است. این سامانه قابلیت کارکرد در تمام بادهای نامطلوب داردند، داراست. با توجه به اصول معماری پایدار، این سامانه قابلیت گرمایش طبیعی بنا را افزایش و وابستگی به انرژی‌های تجدیدناپذیر را کاهش می‌دهد و دیوار ترومب را به دیوار ترومب گسترش پذیر تبدیل می‌کند. در مناطق صعب العبور که رساندن انرژی مستلزم هزینه زیادی است، استفاده از این سامانه، گرمایش شبانه مناسبی در فصول و ساعت‌های سرد فراهم می‌کند. با توجه به تغییرات عرض جغرافیایی در مناطق هدف، چنانچه نیاز به دریافت انرژی خورشیدی بیشتری باشد، می‌توان دیواره مذکور را با شیب مناسبی نسبت به عرض جغرافیایی قرار داد تا دریافت انرژی بهینه شود. در اوقات گرم سال با ایجاد سایه بر روی سامانه می‌توان کارکرد آن را متوقف یا معکوس کرد. سایه اندازی مذکور در صورتی که به حالت کرکره‌های جمع شونده اعمال شود، کنترل مناسبی را بر روی گرمایش بنا ایجاد خواهد کرد، چرا که با سایه اندازی، دیوار ترومب آبی هوای سردتری را در اوقات گرم دریافت می‌کند و کارکرد آن، معکوس می‌شود و یا با بستن کرکره‌ها، سامانه متوقف می‌شود.

صفحه‌های ضدتابش گرما از قسمت داخلی می‌توانند مانع تابش گرما به داخل بنا شوند. باید توجه داشت که در صورت اعمال سایبان برای کنترل تابستانی، کارکرد سامانه در فصول سرد به دلیل زاویه



شکل ۱۴. نمونه کارکرد سامانه در یکی از واحدهای اقامتی

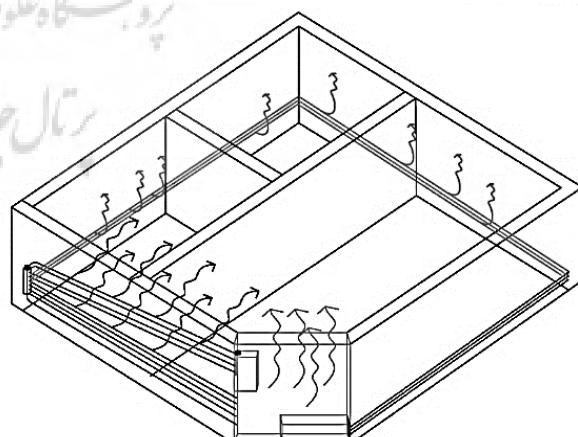

شکل ۱۳. توسعه سامانه دیوار بدون بازشو در جبهه آفتابگیر

۵. نوروزیان ملکی، سعید؛ و حسینی، سید باقر؛ رضایی، محمود. (۱۳۸۸).
معماری در عصر تغییر اقلیم، مسکن و محیط روستا، (۴)، ۲۰-۳۲.
۶. واتسون، داللد؛ و لب، کنت. (۱۳۸۴). طراحی اقلیمی اصول نظری و
اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان. (وحید قبادیان و محمد فیض مهدوی،
متترجم) تهران: دانشگاه تهران.

7. Arnold، F(1980) . Design consideration for solar dehumidifiers. *Proceedings of the fifth national passive solar conference*. (pp.712-716). colorado: American solar energy society.
8. Balcomb, D، & Hedstrom, J.C.(1980). Determining Heat Fluxes from Temperature Measurements in Massive Walls. *The 5th National Passive Solar Conference*. October 19-26,(pp.17-32). Amherst.
9. Roaf, S., Fuentes, M., & Thomas, S. (2003). *Eco house 2. A Design Guide*. London: Architectural.

گسترش پذیری در سایر اضلاع بنا تبدیل کرد و از طرفی دیوار سنگی را از بدنهای حائل در برابر باد نامطلوب به بدن حارتخانه مناسبی برای گرمایش داخل بنا مبدل کرد.

پی نوشت ها

1. Passive system
2. Trombe wall

فهرست مراجع

۱. برزگر، زهرا؛ و مفیدی شمیرانی، سید مجید. (۱۳۸۹). طراحی اقلیمی اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان. *باغ نظر*، (۱۵)، ۱۳-۲۶.
۲. صادقی روش، محمد حسن؛ و طباطبائی، سید مهدی. (۱۳۸۸). تعیین محدوده آسایش حرارتی در شرایط آب و هوایی خشک، هویت شهر، (۴)، ۳۹-۴۵.
۳. مفیدی شمیرانی، سید مجید؛ و مقانی قاضی جهانی، مهسا. (۱۳۹۱). اصول تجربی طراحی بناهای پایدار برای مناطق کویری. *هویت شهر*، (۱۲)، ۷۹-۸۴.
۴. مور، فولر. (۱۳۸۲). سیستم‌های کنترل محیط زیست. (محمد علی کی نژاد و رحمان آذری، متترجم). تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

Optimizing the Energy Function of Solid Walls without Windows in Sun Front Direction

Zahra Sokhandan Sorkhabi*, M.A., Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

Mohammad Ali Khanmohammadi, Ph.D., Assistant Professor, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

... Abstract

In this paper, the purpose is finding a way to convert a solid wall without window to the passive thermal energy source. So the discussion is about the optimization of parts of buildings, especially solid walls without windows that are in front of sunshine and their neighborhoods to get more energies. With construction technologies, any part of buildings like walls, floors, roofs and etc. can be used as a passive energy sources, so heating and cooling equipment in building can be used less. One of the most important sun energy collectors are windows in southwest, south and southeast directions passively.

If a building does not have a window in sunshine directions, some parts of heating energies are missed. It is important in winter that sun radiations are big source of energy for heating the places. Purpose is enhancement of heating quality in fronts, that don't have windows. This passive system can adopt in all climates with cold winter or where that people use heating equipment at some times. First, paper explains about direct and indirect gains and trombe walls, and then finds the concept of heating passive systems. Obviously, the all of passive systems have some deficiencies, for example direct gains limit the use of any kind of carpets inside the place and sometimes, more heating radiations make place hotter than comfort zone. Trombe walls sit in south directions (rotated 15 degrees to the east or west) where windows should be there and reduce saving the sun radiation. So in design of passive systems, this is important to find advantages and use of them in the best way that it is possible. Thermal energy of water trombe walls waste after the water temperature achieves to 74°C and other hand, control of temperature of pipes to gain the pleasant heating is hard too. Management of surplus thermal energy of water trombe wall and flow it in copper pipes, insert the thermal energy to the stone wall. Combining of water trombe wall and thermal mass of stone wall were created an expandible trombe wall through extending the heat in stone wall with hot water pipes. Thermal mass of stone wall can radiate the thermal energy to the inside of place during the night. A model with appropriate scale is the best way to simulate the operation of passive system that is designed, so it shows that this passive system works or not. Model of system built from five copper pipes that put in a wire box, and then filled with sands and pebbles. The hot water with 74°C temperature is poured in the copper pipes and was kept in them for 2 hours.

As a result, combining the heating of trombe wall and stone wall help to save surplus heating energy of trombe wall in stone wall for night and improve the thermal efficiency and remove the deficiencies of trombe wall and minimize the waste of thermal energy and enhance stone walls from a buffer to suitable sources of thermal energy.

... Keywords: Optimizing the Energy Uses, Radiation Heating Systems, Water Trombe Wall, Thermal Mass, Stone Wall.

* Corresponding Author: Email: zahra.sokhandan@gmail.com