

کاربرد فناوری اطلاعات در امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی

ابوالقاسم دائی‌چیان و فریدون شبانی‌نیا
دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده: قرن حاضر را قرن اطلاعات نامیده‌اند. فناوری اطلاعات یکی از رشته‌هایی است که ابداع شده است تا چگونگی جمع‌آوری، پردازش و توزیع اطلاعات را به صورت علمی بررسی کند. یکی از شاخه‌های مهمی که در فناوری اطلاعات وجود دارد، امنیت اطلاعات است. یک شبکه پایه و اساس یک سیستم کنترل صنعتی در دهه‌های اخیر بوده است. در گذشته، امنیت شبکه‌های کنترل صنعتی برایه مجزا کردن شبکه‌های کنترل صنعتی بوده است. امروزه، با گسترش شبکه‌های کنترل صنعتی و اتصال آنها به اینترنت، امنیت آنها به بحث بسیار مهمی تبدیل شده است. هرگونه نفوذ به سیستم‌های کنترل صنعتی می‌تواند بسیار خطرناک باشد، به خصوص در صنایع حیاتی برای یک دولت، در این مقاله سیستم‌های کنترل صنعتی و ساختار شبکه در آنها و نیز راههای افزایش امنیت این سیستم‌ها بررسی شده است.

واژه‌های کلیدی: فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات، کنترل صنعتی و کنترل هوشمند.

۱. مقدمه

موسسه جهانی استاندارد (NIST)^۱ گروهی را به نام PCSRF^۲ به منظور کاربر روی امنیت شبکه‌های کنترلی دیجیتالی، به خصوص شبکه‌های کنترل صنعتی، تشکیل داده است. تلاش این گروه بر بهبود امنیت سیستم‌های کنترل کامپیوتری که در فرایندهای صنعتی مانند سیستم‌های الکتریکی، سوخت‌رسانی، آبرسانی، جمع‌آوری زباله، پتروشیمی، دارویی، مواد معدنی و... که در واقع سیستم‌های حیاتی یک کشور هستند، متوجه شده است.

البته، سازمان‌های دیگری مانند ISA^۳، NERC^۴ و IEC نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند و هر کدام تاکنون استانداردهایی را ارائه کرده‌اند.

۲. سیستم‌های کنترل کامپیوتری فرایندها

کامپیوترهایی که برای کاربرد در کنترل سیستم‌های صنعتی طراحی می‌شوند، معمولاً دارای خواصی متفاوت از سیستم‌های تجاری معمول هستند. این سیستم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به صورت زمان حقيقی (Real Time) و با بازده بالا به فرایندها پاسخ دهند و این مسئله‌ای حیاتی است. امنیت اطلاعات معمولاً در این سیستم‌ها، در زمان طراحی، به عنوان یک پارامتر اصلی در نظر گرفته نمی‌شود و در نتیجه، برای به دست آوردن امنیت زمان کمی از منابع سیستم در اختیار است و معمولاً رسیدن به امنیت مطلوب در تناقض با کارکرد مناسب سیستم کنترلی قرار می‌گیرد.

سیستم‌های کنترل صنعتی می‌توانند به صورت process-based یا discrete-based باشند. کنترل‌های process-based برای مواردی که یک فرایند پیوسته داریم مناسب است، مانند

1 . National Institute of Standard and Technology

2 . Process Control Security Requirements Forum

3 . Instrumentation Systems and Automation Society

4 . North-American Electric Reliability Council

جريان سوخت یا بخار در یک نیروگاه یا جريان نفت در یک پالایشگاه. کنترل‌های discrete-based در مواردی که فرایندی گستته وجود دارد، استفاده می‌شود. نتایجی که در زمینه سیستم‌های پیوسته به دست می‌آید، به راحتی قابل تعمیم به سیستم‌های گستته است و در نتیجه، فقط به بررسی سیستم‌های پیوسته خواهیم پرداخت. اجزای اصلی سیستم کنترل صنعتی به طور معمول عبارت است از: حلقه کنترلی^۱، واسط بین انسان - ماشین (HMI)^۲ و عیب‌یابی و نصب از راه دور^۳ (شکل ۱). حلقه کنترلی نیز از فرایندی که قرار است کنترل شود، تعدادی حسگر، عملگر^۴ و کنترل کننده تشکیل شده است. در حلقه کنترلی مقادیر اندازه گیری شده توسط حسگرها به کنترل کننده ارسال می‌شود و کنترل کننده سیگنال کنترلی مربوط را به عملگر ارسال می‌کند. HMI این امکان را فراهم می‌کند که اپراتور مقادیر دلخواه، الگوریتم کنترل یا پارامترهای کنترل کننده را تغییر دهد. HMI همچنین، مقادیر اندازه گیری شده توسط حسگرها و وضعیت کنترل کننده را نیز به کاربر نشان می‌دهد. ابزار عیب‌یابی و نصب نیز معمولاً از طریق مودم یا اینترنت اطلاعات و وضعیت سیستم را به مهندسان کنترل، اپراتورها یا فروشنده‌گان ارائه می‌دهند و آنها نیز می‌توانند تغییراتی را در وضعیت عملگرها یا خصوصیات حسگرها اعمال کنند. در شرکت‌ها و سیستم‌هایی که چندین فرایند کنترلی را در مناطق مختلف از نظر جغرافیایی باید کنترل کنند، امنیت اطلاعات در ارتباط بین مناطق مختلف مطرح می‌شود. در این سیستم‌ها اطلاعات بین مناطق مختلف توسط اینترنت یا یک WAN مبادله می‌شود. سیستم‌های در این سطح را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی سیستم‌های DCS^۵ و دیگری SCADA^۶. سیستم DCS برای کنترل فرایندهای بزرگ و پیچیده مانند نیروگاه، پالایشگاه یا

1 . Control Loop

2 . Human-Machine Interface


3 . Remote Diagnostics and Maintenance Utilities

4 . Actuator

5 . Distributed Control Systems

6 . Supervisory Control And Data Acquisition systems

پتروشیمی که معمولاً در یک محل قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. سیستم SCADA برای مواردی که سیستم به صورت توزیع شده و گسترده است و پردازش متغیر کم داده‌ها به اندازه کنترل آنها اهمیت دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد و مواردی مانند سیستم آب‌رسانی، گاز رسانی و خطوط برق از این قبیل هستند. بلوک دیاگرامی کلی از این سیستم‌ها را می‌توان در شکل‌های ۲ و ۳ ملاحظه کرد.

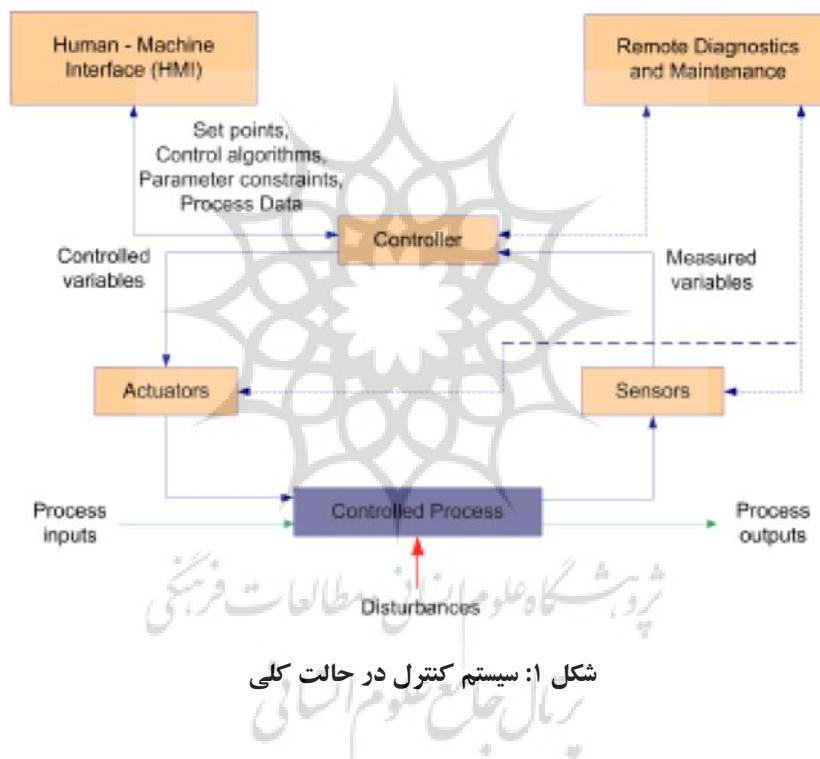

بررسی اجمالی بر روی سیستم‌های بر مبنای DCS و SCADA نشان می‌دهد که عملکرد دو سیستم در سطح بالا مشابه یکدیگر است. در این قسمت معمولاً اجزای عمومی مانند پایگاه‌های داده^۱، پریترها، سرورها و کنترل کننده‌های حوزه^۲ قرار می‌گیرند. ارتباط با

1 . Plant Database
2 . Domain Controllers

خارج نیز به کمک Firewall به اینترنت یا WAN خارجی صورت می‌گیرد. معمولاً تعدادی مودم نیز برای امکان دسترسی از راه دور در سیستم قرار می‌گیرد.

سیستم DCS از یک لایه کنترل کننده ناظر^۱ و چندین کنترل کننده توزیع شده تشکیل شده است. کنترل کننده ناظر بر روی سرور کنترل اجرا می‌شود و با کمک یک شبکه peer-to-peer در ارتباط با اجزای دیگر قرار می‌گیرد. کنترل کننده ناظر مقادیر مورد نیاز برای هر فرایند را به کنترل کنندهای محلی ارسال و داده‌های حسگرهای آنها را دریافت می‌کند. کنترل کنندهای محلی نیز فرایند تحت کنترل خود را بر مبنای درخواست‌هایی که از کنترل کننده ناظر دریافت شده است و همچنین، اطلاعات جمع‌آوری شده از حسگرهای کنترل خواهد کرد. معمولاً کنترل کنندهای محلی برای ارتباط با عملگرها و حسگرهای یک شبکه فیلدباس^۲ محلی استفاده می‌کنند که به کابل کشی بین کنترل کننده و اجزای مربوط نیاز است. در این سیستم‌ها کنترل کنندهای متفاوتی مانند کنترل تک حلقه، PLC و کنترل کننده‌های فرایندها را می‌توان استفاده کرد. معمولاً امکان دسترسی مستقیم به کنترل کنندهای محلی و توزیع شده از طریق مودم به منظور رفع عیب و سرویس دهی برای فروشنده نیز وجود دارد.

یک سیستم بر مبنای SCADA معمولاً از یک^۳ CMS و تعدادی ایستگاه در دوردست^۴ تشکیل شده است. در اتاق CMS سرورهای کنترل کننده و روترهای مورد نیاز برای یک شبکه peer-to-peer قرار می‌گیرد. CMS اطلاعات گرفته شده توسط ایستگاه‌های مختلف را جمع‌آوری و فرمان مناسب را تولید می‌کند. هر ایستگاه شامل یک^۵ RTU یا PLC است که عملگرها را کنترل و مقادیر اندازه‌گیری شده توسط حسگرهای را دریافت می‌کند. در این سیستم‌ها به یک محیط ارتباطی بین ایستگاه‌های مختلف و CMS نیاز است. این محیط به کمک خطوط تلفن، کابل یا ارتباط رادیویی فراهم می‌شود.

1 . Supervisory Controller

2 . Field Bus

3 . Central Monitoring System

4 . Remote Stations


5 . Remote Terminal Unit

در سیستم‌های صنعتی با توجه به نوع و میزان پراکندگی سیستم، کنترل به صورت DCS و یا SCADA صورت می‌گیرد. برای مثال، در یک سیستم الکتریکی که شامل مراحل تولید، انتقال و توزیع است، در مرحله تولید که در نیروگاه صورت می‌گیرد به دلیل تمرکز تجهیزات، کنترل به صورت DCS و در مراحل انتقال و توزیع که پراکندگی زیادی وجود دارد، کنترل SCADA مناسب‌تر است. به همین ترتیب، در سیستم سوخت‌رسانی یا آبرسانی نیز می‌توان کنترل مناسب را انتخاب کرد.

۳. آسیب‌پذیری سیستم‌های کنترل صنعتی


امنیت اطلاعات سیستم‌های کنترل صنعتی در گذشته چندان اهمیت زیادی نداشت، زیرا سیستم‌های صنعتی بر مبنای بازده بالا، قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف بالا طراحی می‌شدند و معمولاً به صورت فیزیکی از شبکه‌های دیگر معجزا بودند و از سخت افزار مجزا استفاده می‌کردند. امروزه، با ورود اینترنت در طراحی سیستم‌های کنترل صنعتی آسیب‌پذیری این سیستم‌ها افزایش یافته است. در بسیاری از موارد شبکه‌های DCS و SCADA به شبکه‌های خارجی متصل می‌شوند و این موجب ساده‌تر شدن حمله به این سیستم‌ها و حتی انها می‌شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

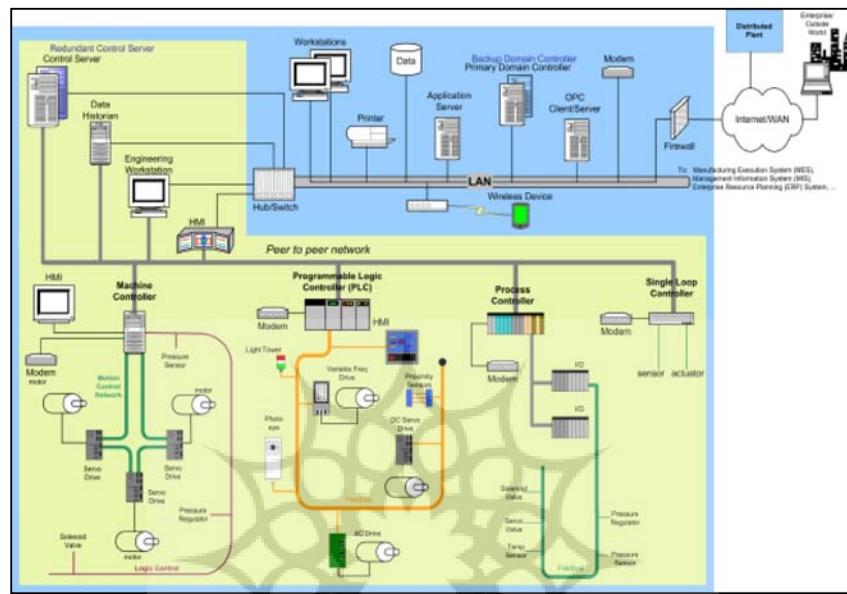

شکل :۲ DCS

پرستال جامع علوم انسانی
دانشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

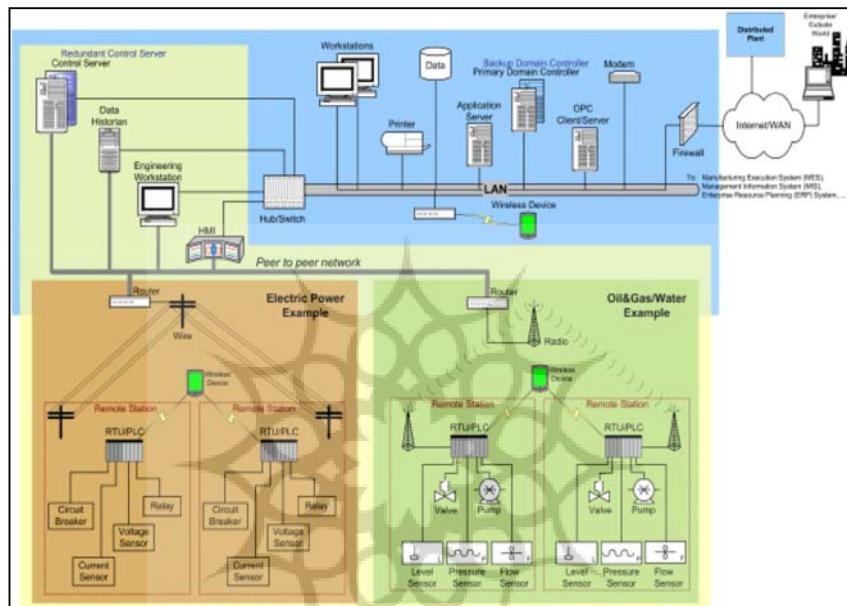

شکل ۳: SCADA

حملات خرابکارانه می‌تواند از منابع مختلفی مانند دشمنان یک دولت، گروههای تروریستی، کارمندان ناراضی در شرکت، نفوذگرها، اشتباها می‌شوند، خرابکاری‌های تصادفی یا ناشی از یک حادثه طبیعی باشد. به طور معمول، آسیب به یک سیستم کنترلی می‌تواند به یکی از روش‌های زیر انجام شود:

Command sequence .۱

در صورتی که یک کاربر سیستم یا متجاوزی^۱ که به نحوی برای ورود به سیستم مجوز گرفته است دستوری نادرست در یک سیستم کنترل صنعتی صادر کند، می‌تواند موجب

1 . Intruder

وقوع حوادث خطرناکی شود. برای مثال، دستورهایی شبیه به دستورهای زیر می‌تواند باعث رخدادن حوادث خطرناکی شود:

- ☒ تمام دریچه‌های یک سد باز شود.
- ☒ دو ماده خطرناک در یک سیستم شیمیایی ترکیب شوند.
- ☒ مخزن آب خنک کننده در یک نیروگاه تخلیه شود.

Halting Processors .۲

ویروس‌ها می‌توانند با ارسال فرمان‌هایی به پردازنده سیستم باعث کند شدن پردازنده در اجرای محاسبات اصلی سیستم و وقوع خطا در سیستم شوند.

۳. تغییرات در سیستم

یک متجاوز به سیستم می‌تواند با اعمال تغییرات بر روی نقاط تنظیم^۱ در سیستم، باعث ایجاد حادثه شود. برای مثال، فرض کنید که برای یک سیستم کنترل کننده فشار: برنامه را به نحوی تغییر دهد که فشار را همیشه مقدار کمی بخواند.

- ☒ کنترل سیستم را بدین صورت تغییر دهد: اگر فشار از حد مجاز بیشتر شد، آنگاه فشار را افزایش بده.
- ☒ همچنین، می‌تواند مقدار حد مجاز برای فشار را افزایش دهد.

۴. امنیت در شبکه

در یک سیستم کنترل صنعتی، در لایه پایین، یکی از انواع شبکه‌های کنترل صنعتی مانند Field bus قرار می‌گیرد. تعدادی Process station وجود دارد که اطلاعات را از حسگرهای کنترلرها و محرک‌ها جمع‌آوری می‌کند و همگی به Operator station ارسال می‌شود. امنیت در شبکه‌های کنترل صنعتی در این قسمت، که اطلاعات مبادله می‌شود، مطرح است. امروزه، برای تبادل اطلاعات در شبکه‌های کنترلی از شبکه‌های تجاری موجود مانند

1 . Set Points

اینترنت یا WAN استفاده می‌شود.

اصول اساسی ایجاد امنیت در یک شبکه عبارت‌اند از:

تعريف Right و Permission برای کاربران

با تعیین دقیق میزان دسترسی هر کاربر به منابع سیستم می‌توان از بروز خطرهای خرابکارانه جلوگیری کرد. Right و Permission در واقع، دو مفهوم مجزا هستند؛ Permission تعیین میزان دسترسی کاربر به صورت خواندن، نوشتن و تغییر^۱ است، در حالی که Right تعیین کننده میزان دسترسی کاربر به اجرای یک برنامه یا مدیریت یک سری ویژگی‌هاست.^۲

☒ تصدیق (Authentication)

عمل تشخیص هویت واقعی یک شخص، وسیله یا سرویس است. معمول‌ترین روش برای تشخیص هویت استفاده از Password است. هرچه تعداد کاراکترهای Password بیشتر باشد، امکان کشف آن کمتر است و معمولاً بین ۸ تا ۱۴ کاراکتر هستند. در صورتی که بخواهیم از کلمه عبوری با امنیت بیشتر استفاده کنیم، Digital key پیشنهاد می‌شود. در این موارد یک کارت دیجیتالی کلمه عبور شما را که تعداد کاراکترهای بیشتری دارد، نگهداری می‌کند. برای اطمینان می‌توان یک کلمه رمز^۴ حرفی را نیز به منظور استفاده از Digital key قرار داد. کارت‌های هوشمند نیز نمونه دیگری هستند که دارای حافظه RAM برای نگهداری رمز هستند. در صورتی که نیاز به امنیت بیشتری داشته باشیم، می‌توانیم از روش‌های دیگری مانند استفاده از اثر انگشت^۳، استفاده از نمونه صدای کاربر^۴ یا نمونه شبکه و عنیبه^۵ کاربر استفاده کرد.

1 . Read, Write and change

2 . Run and Manage some feature

3 . Fingerprints

4 . voice patterns

5 . eye retinas and irises

☒ رمزگاری (Cryptography)

رمزگاری؛ یعنی اینکه اطلاعات را با کمک یک کلید به گونه‌ای تغییر دهیم که برای هیچ کس قابل تشخیص نباشد، مگر اینکه کلید را داشته باشد. رمزگاری به دو صورت Symmetric یا Asymmetric و Common key انجام می‌شود.

در روش Common یک کلید مخفی وجود دارد که فقط فرستنده و گیرنده به آن دسترسی دارند و هر دو اطلاعات خود را با آن رمزگاری و رمزگشایی می‌کنند. در این روش امنیت سیستم به مخفی بودن کلید بستگی دارد.

در روش Asymmetric دو کلید وجود دارد: کلید Public key و Private key. به صورت عمومی منتشر می‌شود و کلید Private به صورت مخفی فقط در اختیار فرستنده و گیرنده است. اطلاعاتی که با کمک یکی از این کلیدها کد شده باشد، فقط با کمک کلید دیگر قابل رمزگشایی است. از این روش در Signature Digital ها نیز استفاده می‌شود. متنی که یک شخص با کمک Private key مخصوص خود رمز کرده است، فقط توسط Public key مربوط به آن شخص رمزگشایی خواهد شد و بدین ترتیب، اعتبار آن متن مشخص می‌شود.

میزان امنیت روش‌های مختلف رمزگاری به طول کلید مورد استفاده و بازده الگوریتم رمزگاری بستگی دارد.

☒ گواهی کردن (Certification)

در این مورد در ابتدا هویت کاربر تشخیص داده می‌شود و سپس، با توجه به نوع Public key میزان دسترسی‌های کاربر نیز مشخص می‌شود.

☒ ارتباطات مخفی (Secured Link)

به منظور برقراری یک ارتباط با امنیت بالا بر روی اینترنت در بسیاری از موارد نیاز به VPN^۱ است. ایجاد یک VPN با کمک پروتکل‌های جدید مانند IPSec یا PPTP

امکان‌پذیر است.

☒ دیواره آتش (Firewalls)

یکی دیگر از مهم‌ترین موارد در امنیت سیستم‌ها استفاده از دیواره‌های آتش است. سه نمونه دیواره آتش وجود دارد: Application Level Firewalls, Routing Firewalls و Circuit-Level Gateways. دیواره‌های آتش با توجه به سیاستگذاری‌های شبکه و بررسی بسته‌های دریافتی یا ارسالی، بسته‌های غیرمجاز را نابود می‌کند و بسته‌های مجاز را به مقصد می‌رساند.


☒ حسابرسی (Audit)

در سیستم‌های صنعتی باید حتماً عمل Audit انجام شود. در این عمل با بررسی تاریخچه دستورهای اعمالی می‌توان تعداد تلاش‌های ناموفق برای ورود به سیستم، جستجو در باره اطلاعات کلی سیستم، دستورهای مشکوک یا تغییرات مشکوک در فایل‌های سیستم را بررسی کرد.

پژوهشکارهای علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

SPP/ICS.۵

هدف این است که از درستی اطلاعات و در دسترس بودن سیستم بدون آسیب رسیدن به ایمنی سیستم حفاظت شود. بدین منظور، یک سیستم کنترلی را که در حالت کلی در شکل ۱ رسم شده است، مطابق با شکل ۴ تغییر می‌دهیم. System Target of Evaluation وظیفه حفاظت سیستم را بر عهده دارد. هرگونه ورود یا خروج اطلاعات به فرایند باید با نظرارت Boundary Protection System صورت گیرد.

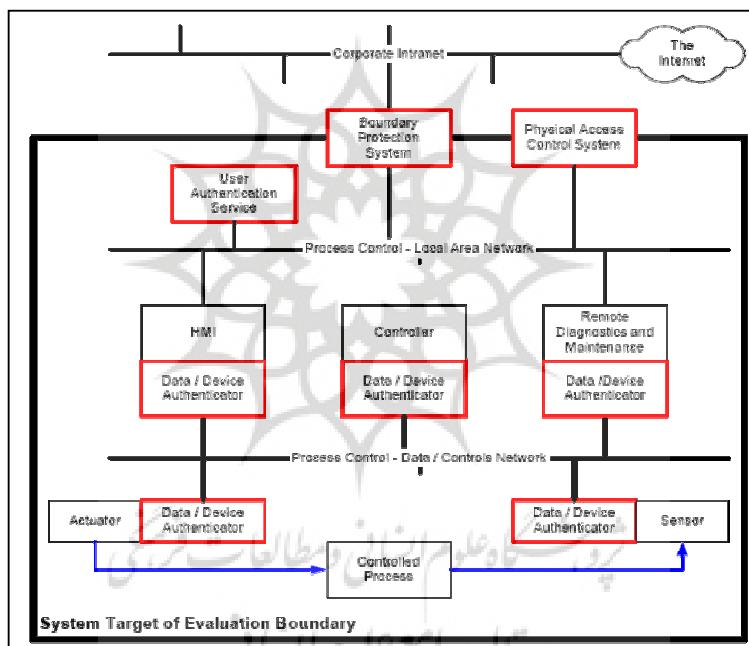

شکل ۴

در استاندارد SPP/ICS سه سطح شبکه در سیستم تعریف می‌شود:
استانداردهای شبکه برای سیستم‌های Process Control – Data/Control Network
کنترل صنعتی مانند Field Bus در این قسمت استفاده می‌شود.

Process Control – Local Area Network [۲] کامپیوتری که کنترل کننده فرایندها هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. توجه کنید که این شبکه نیز به صورت داخلی در محل فرایند قرار دارد.

Corporate Intranet [۳]: این قسمت شبکه داخلی شرکت است که می‌تواند چندین فرایند را به یکدیگر مرتبط کند. همچنین، می‌تواند به شبکه اینترنت نیز متصل شود. برای ایجاد امنیت، در هر قسمت بلوک‌های زیر به سیستم اضافه می‌شود:


Data/Device Authentication [۴]: این قسمت وظیفه تشخیص و تأیید هویت داده‌ها و دستورهای کنترلی را بر عهده دارد. این بلوک بر روی تمام بلوک‌ها در یک سیستم کنترلی قرار می‌گیرد.


User Authentication Service [۵]: این بلوک وظیفه کنترل دسترسی به فرایند، توسط Remote Diagnostics and maintenance HMI یا

Physical Access Control System [۶]: این بلوک تشخیص و تأیید هویت اشخاصی را که قصد دسترسی فیزیکی به سیستم را دارند، بر عهده دارد.

IEC.۶

مدل ایجاد امنیت در سیستم‌هایی که بر مبنای IEC طراحی می‌شوند، مطابق شکل ۵ است.

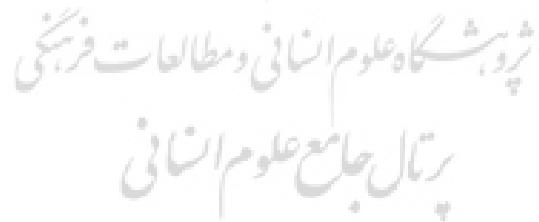

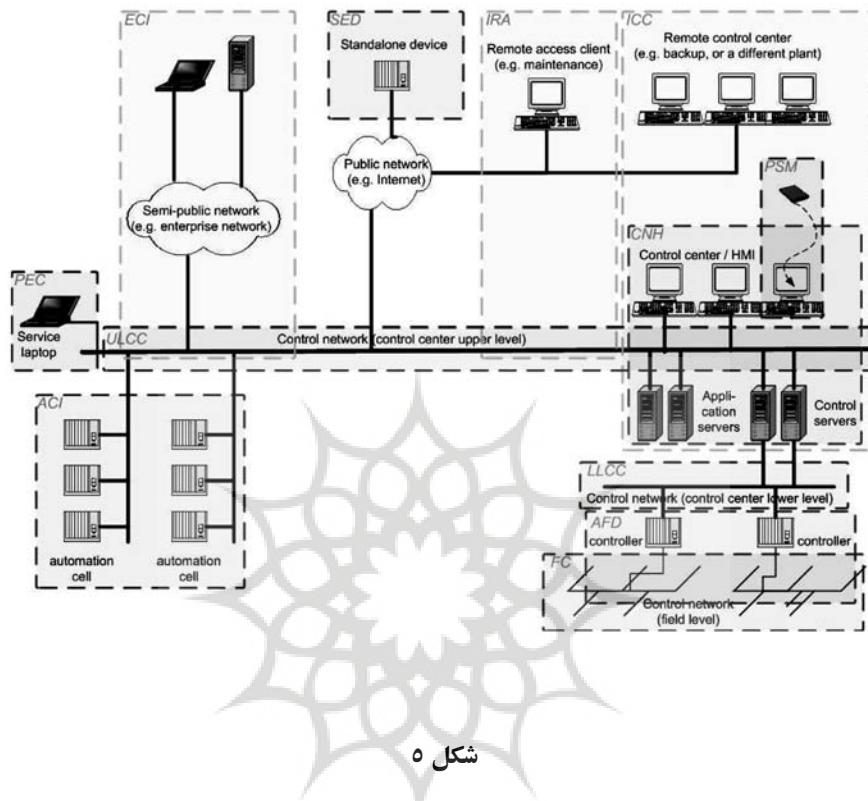

شکل ۵

در این مدل نیز، برای ایجاد امنیت در شبکه کنترلی، چندین قسمت اساسی قرار گرفته است:

۱. ECI1: این قسمت وظیفه ایجاد امنیت در انتقال اطلاعات به صورت non-real-time و عموماً یک طرفه بین شبکه کنترلی و شبکه شرکت مورد نظر را بر عهده دارد.
۲. IRA2: وظیفه ایجاد امنیت در موارد دسترسی از راه دور به سیستم را بر عهده دارد. دسترسی از راه دور ممکن است برای مهندسان سیستم یا برای فروشنده‌گان قطعات به منظور رفع عیب سیستم صورت گیرد که می‌تواند با کمک مودم یا از طریق اینترنت

1 . Enterprise Control net Interconnect
2 . Interactive Remote Access

بشد.

۳. ICC^۱: به منظور ایجاد امنیت در ارتباط بین مراکز کنترلی مختلف استفاده می‌شود.
۴. SED^۲: برای ایجاد امنیت برای وسیله‌هایی که در یک منطقه امن قرار ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۵. بلوک‌های دیگری نیز وجود دارد که اغلب بلوک‌های کنترلی در سطح پایین هستند.

۷. نتیجه‌گیری

امروزه، در طراحی سیستم‌های کنترل صنعتی، امنیت سیستم یکی از پارامترهای اجتناب‌ناپذیر سیستم است و باید این پارامتر به عنوان یکی از پارامترهای اساسی مدنظر باشد و هر سیستم حتماً تحت نظارت متخصصان امنیت باشد تا از حملات خرابکارانه در امان باشد. یکی از راه‌های افزایش امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی استفاده از آخرین استانداردها در امنیت سیستم‌ها و حتی تعریف پژوهه‌های تحقیقاتی در این زمینه است. در این مقاله سعی شد تا با بررسی مشکلات ناشی از کمبود امنیت در سیستم‌های کنترل و بررسی استانداردهای جدید در این زمینه راهکارهای مناسبی برای افزایش امنیت سیستم‌ها ارائه شود. صنایع و به خصوص صنایع حیاتی کشور باید این مسئله را به عنوان یکی از مسائل اساسی خود مدنظر داشته باشند.

مراجع

1. Keith Stouffer, Joe Falco & Fred Proctor, "The NIST Process Control Security Requirements Forum (PCSRF) and the Future of Industrial Control System Security," Atlanta, Georgia, May 3-5, 2004.
2. Joe Falco, Keith Stouffer, Albert Wavering & Frederick Proctor, "IT Security for Industrial Control Systems," National Institute of Standards

1 . Inter Control center Connect

2 . Stand-alone Embedded Device

- and Technology.
3. Martin Naedele, "Standardizing Industrial IT Security - A First Look at the IEC approach," ABB Corporate Research, CH-5405 Baden-D'attwil, Switzerland, 2005.
 4. Joona Nikunen, "Security Considerations on Wide Area Networking Industrial Solutions," Tampere University of Technology Department of Automation, January 2001.
 5. David Williams, "Securing Process Control Systems - IT Security," European Parliament, Brussels 10 September 2003.
 6. Joseph Falco, James Gilsinn & Keith Stouffer, "IT Security for Industrial Control Systems: Requirements Specification and Performance Testing," NDIA Homeland Security Symposium & Exhibition Hyatt Regency, Crystal City, Virginia, May 25-27, 2004.
 7. G. Dondossola, O. Lamquet & M. Masera, "Emerging Standards and Methodological Issues for The Security Analysis of Power System Information Infrastructures," Securing Critical Infrastructures, Grenoble, October 2004.
 8. Alan Gunnerson, "Information Technology (IT) Security for Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Systems," University of Dallas, Summer 2003.

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۵/۵/۲۱)

پردیس
دانشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی